




### PROTECTION DES POSTES BAS DE POTEAU 24 kV

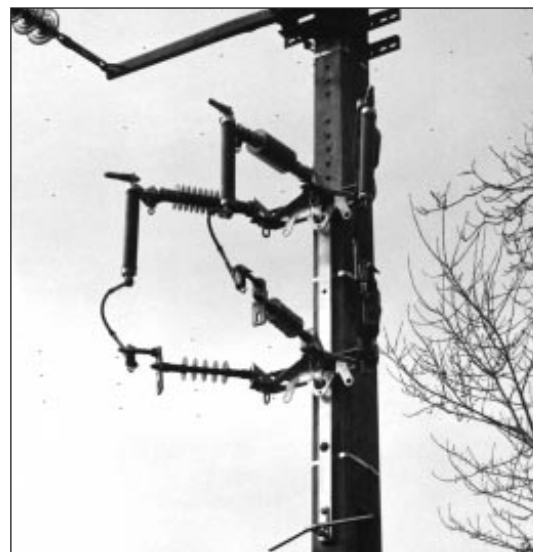

- KIT NÉCESSAIRE À L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS  
LIMITEURS DE COURANT LIMITOR® P24
- COMPATIBLE AVEC LES PARAFONDRES EZE 24 kV  
À ENVELOPPE SYNTHÉTIQUE MONTÉS HORIZONTALEMENT  
HM23 - 0042A
- ADAPTÉ À UNE INSTALLATION LA LIGNE HTA RESTANT  
SOUS-TENSION

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES





| Modèle                       | Référence | Numéro de nomenclature EDF | Tension assignée | Conditionnement | Poids |
|------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------------|-------|
| KIT P24 POUR RAS<br>Zone II  | L 207631  | 73.05.022                  | 24 kV            | X 3             | 3 kg  |
| KIT P24 POUR RAS<br>Zone III | C 208 359 | 73.05.021                  | 24 kV            | X 3             | 3 kg  |

**Chaque conditionnement comprend 3 kit P24 pour RAS c'est à dire :**


- 3 barres de connexion LIMITOR® P24
- 3 broches 51 EZE rigide
- 3 ponts gainés rigides préfabriqués n°2
- 3 Isolateurs P24 Zone II ou Zone III

Chaque conditionnement correspond à une fois le N° EDF : 73.05.022

# ÉLÉMENTS CONSTITUANT LE KIT P24 POUR RAS

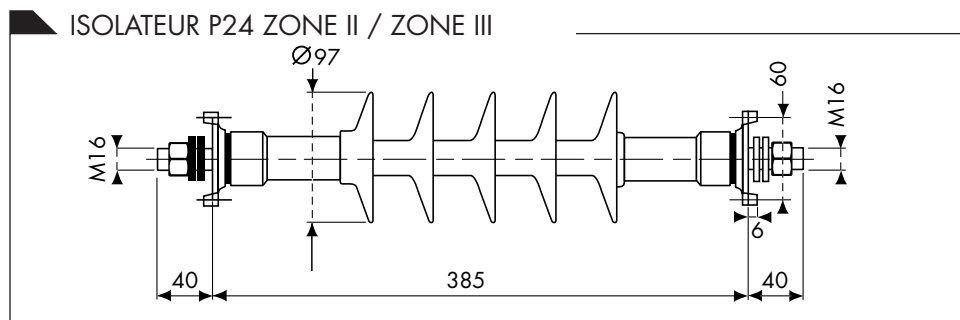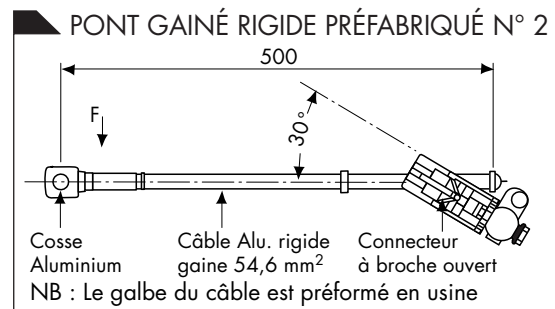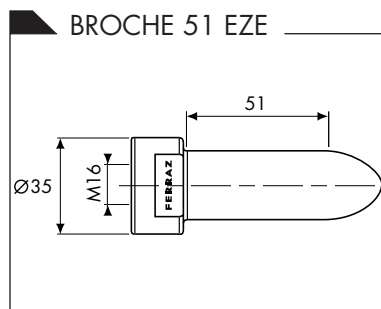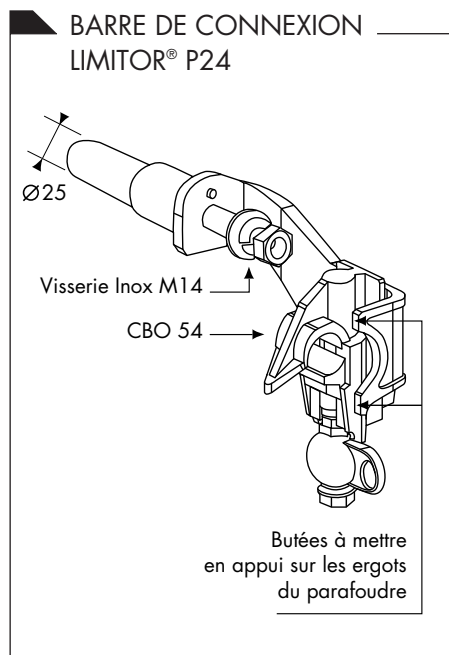

## PRINCIPE DE MONTAGE

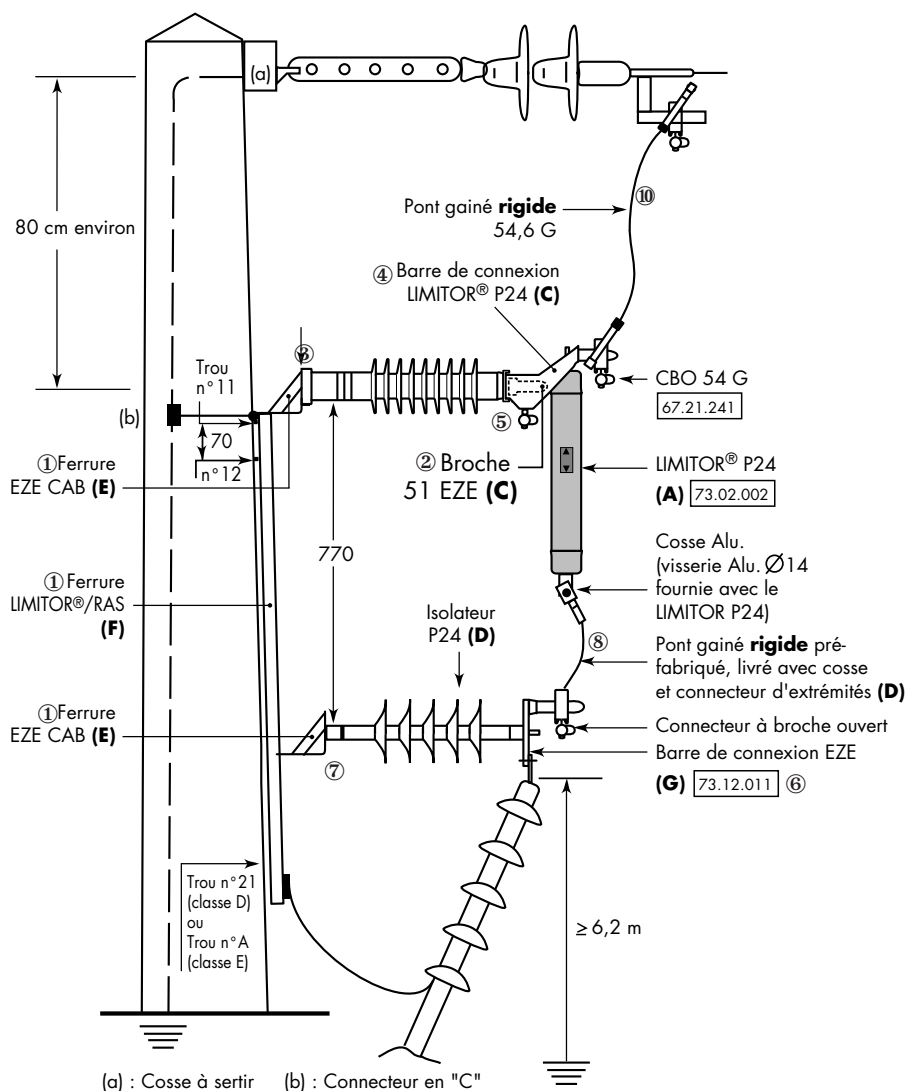

- ① Montage des 2 ferrures type cabine n°68.86.429 sur la ferrure LIMITOR®/RAS.
- ② Au sol, montage de la broche 51 EZE sur la tête du parafoudre.
- ③ Fixation du parafoudre sur la ferrure 68.86.429 la plus proche de la ligne HTA.
- ④ Au sol, montage de la barre de connexion LIMITOR® P24 sur le LIMITOR® P24.
- ⑤ Fixation de l'ensemble ④ sur la parafoudre par l'intermédiaire du CBO 54.
- ⑥ Au sol, montage de la barre de connexion EZE n° 73.12.011 sur une extrémité de l'isolateur P24.
- ⑦ Fixation de l'isolateur P24 sur la ferrure n° 68.86.429.
- ⑧ Installation du pont gainé rigide préfabriqué.
- ⑨ Raccordement du câble HTA sur la barre de connexion EZE.
- ⑩ Installation du pont gainé rigide supérieur en TST.

La description détaillée des ferrures nécessaires au montage envisagé est disponible sur les fiches :  
 D 600 050 03/94 pour la ferrure support de parafoudre type cabine,  
 et L 600 333 03/96 pour la ferrure LIMITOR® /RAS.

**FERRAZ**

28, rue Saint Philippe  
 B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France  
 Tél. 33 (0)4 72 22 66 11  
 Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson  
 69720 Saint-Bonnet de Mure - France  
 Tél. 33 (0)4 72 22 66 11  
 Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

**Publication: K600332-10/97**  
 CP 1F / 1F 11004 F  
 RA 0107 D

Tout ou partie, reproduction ou traduction de ces informations, intégrales ou partielles, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 92-597 du 1<sup>er</sup> juillet 1992.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. Leur publication n'implique pas que la matière exposée soit libre de tout droit de propriété.